


Kunde	:	
Anlagenbezeichnung	:	VJ1000
Zeichnungsnummer	:	MA_4002 V1.0.4
Kommission	:	
Hersteller (Firma)	:	
Pfad (x\epplan4\p\...)	:	SCHEMAS\MATTI
Projektname	:	MA_40024
Fabrikat	:	
Type	:	
Installationsort	:	
Projektverantwortlicher	:	
Teilebesonderheit	:	
Bearbeitet am:	15. Aug. 2006	von (Kürzel): MTA
Anzahl der Seiten :	43	

			Datum			Title Page / Titelblatt	MA_4002 V1.0.4	=	
			Bearb.	PAF				+	
			Gepr.	15. Aug. 2006	VJ1000				B1. 1
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			58 B1





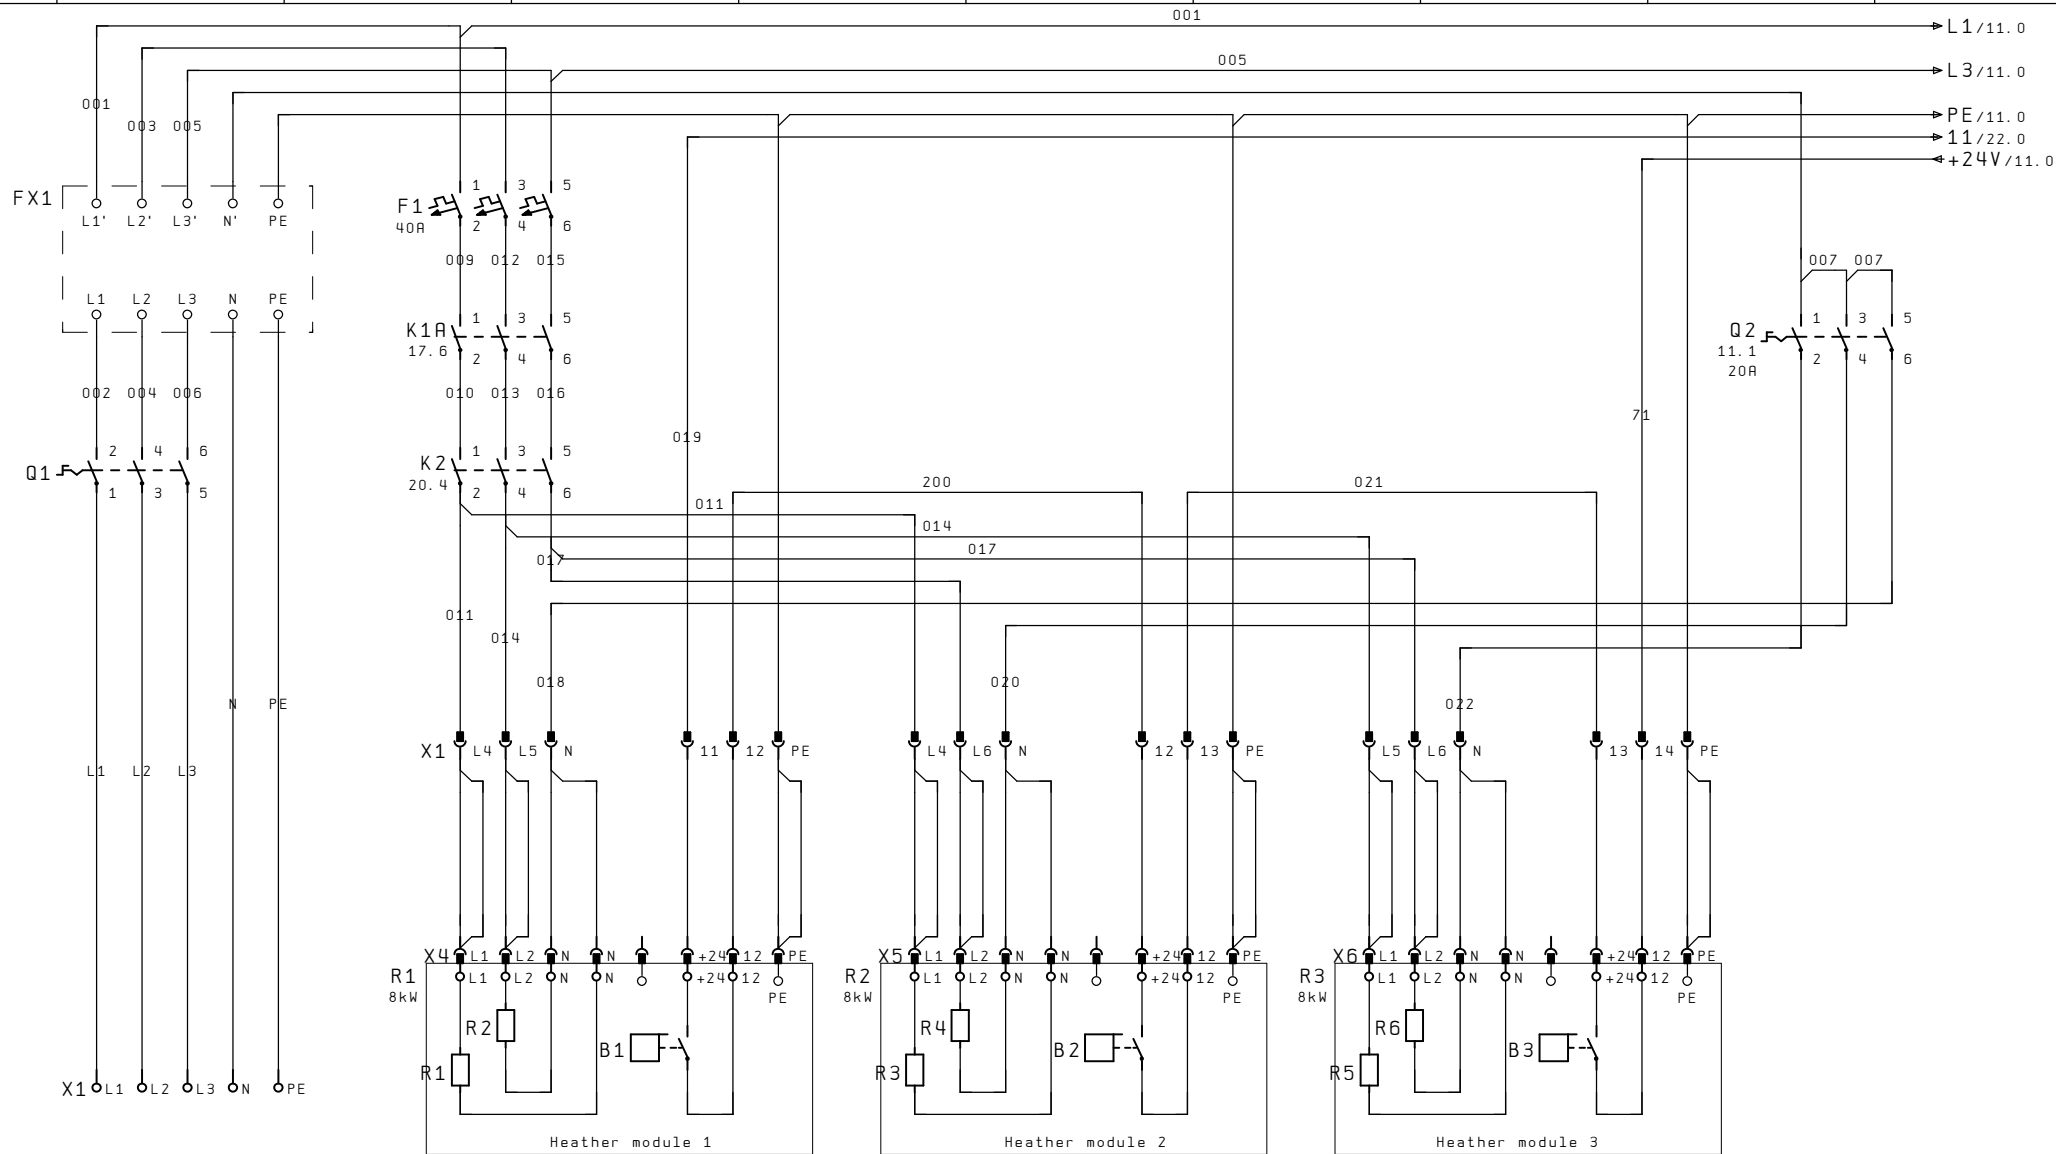

! Attention!

Connect machine like the following:


3x400V, 50Hz, 40A, 3phase + neutral + ground

3x480V, 60Hz, 40A, 3phase + ground

Use D-Type breakers!

			Datum			Mains Dryer	MA_4002 V1.0.4	=	
			Bearb.	MMA		Hauptstrom Trockner		+	
			Gepr.	15. Aug. 2006	VJ1000				B1. 10
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			58 B1



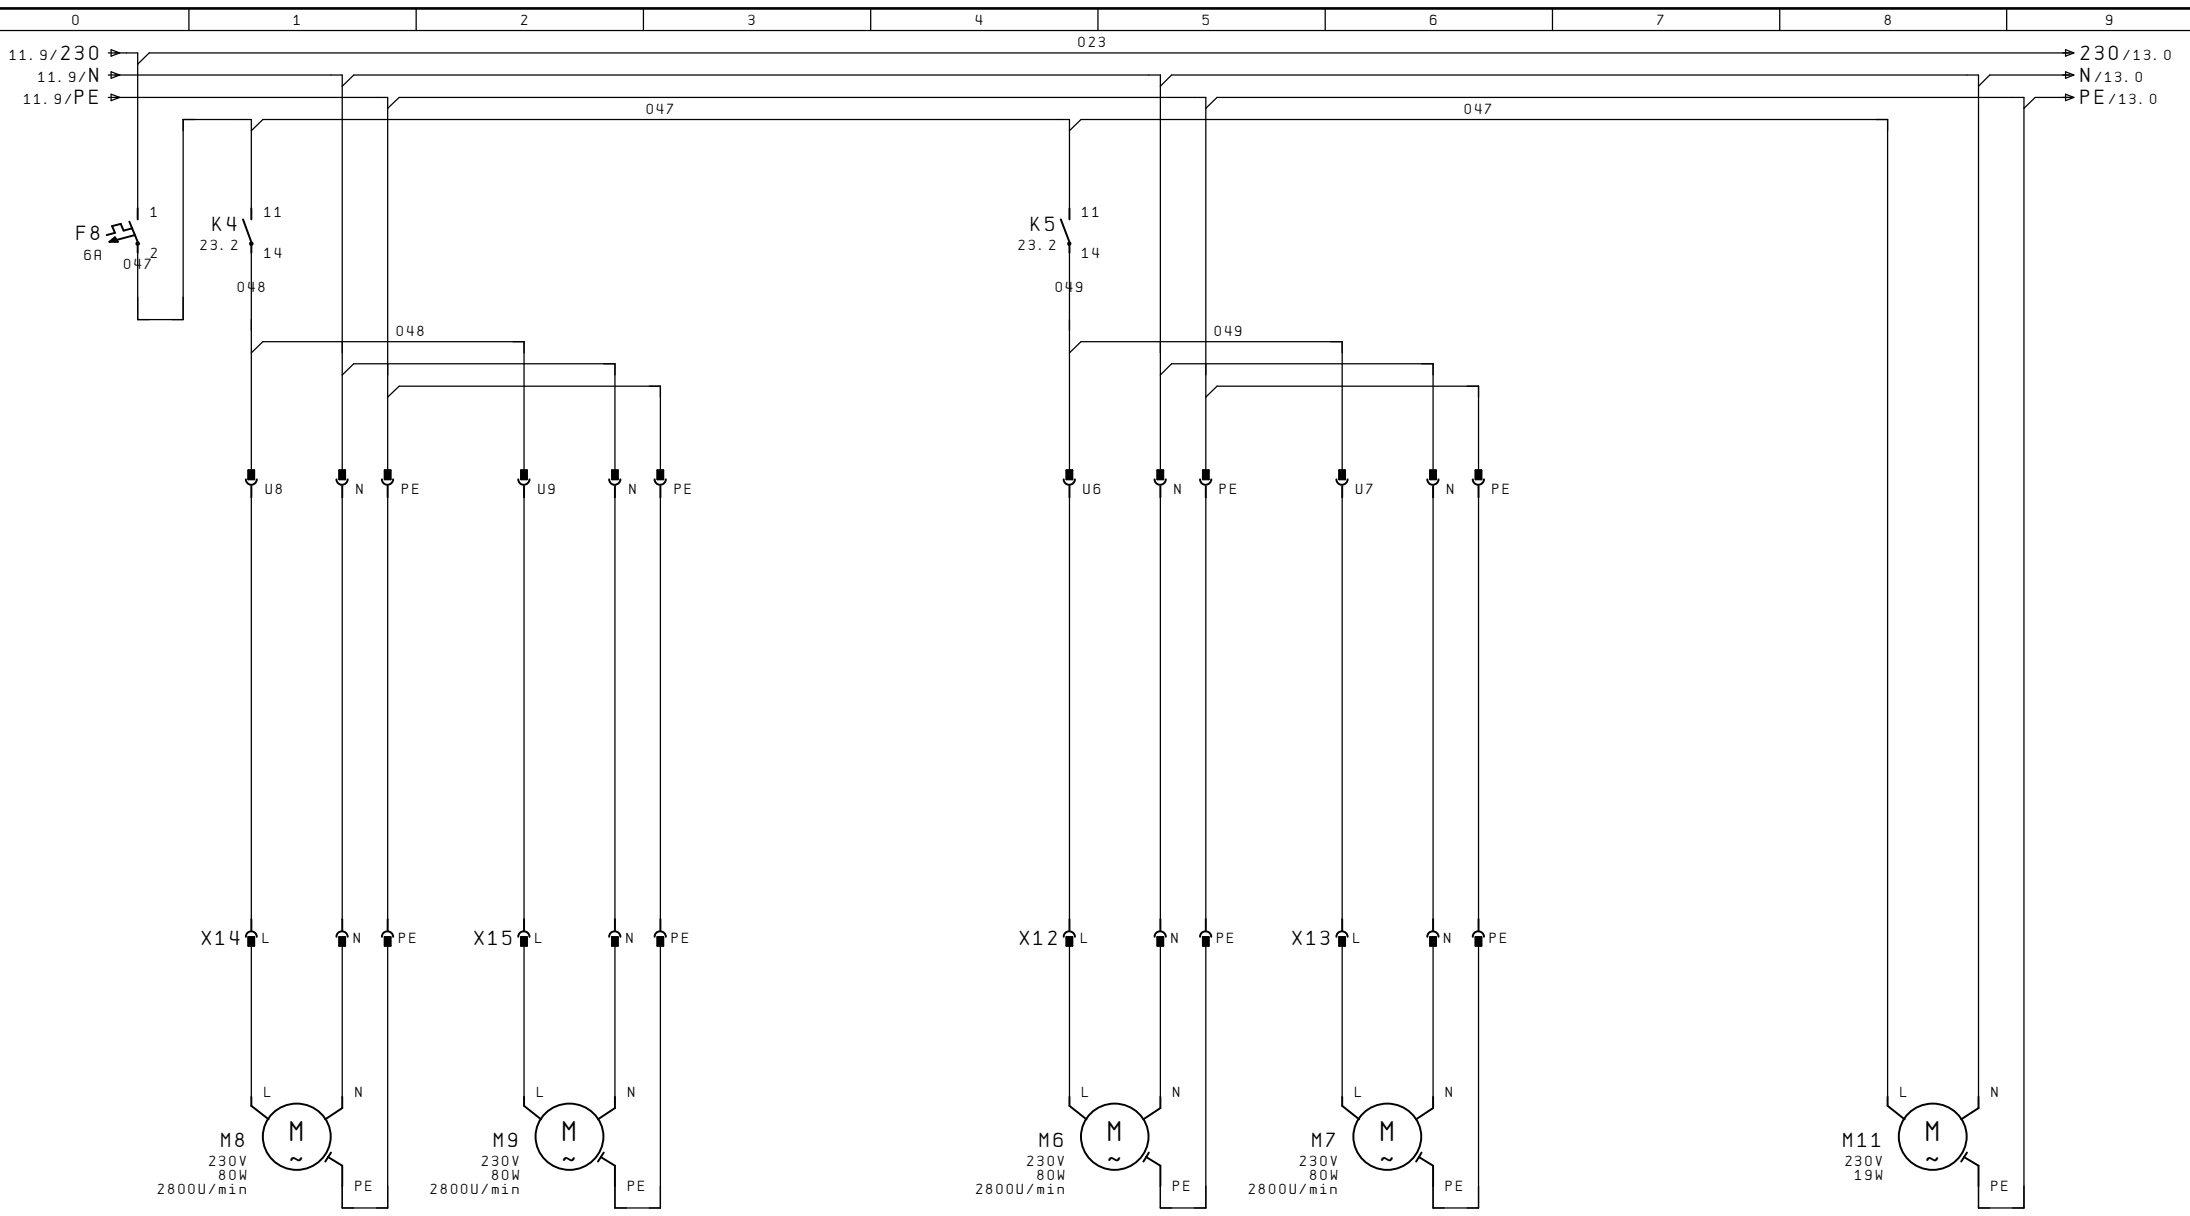

bottom inlet fans  
operator side

bottom inlet fans  
gear side

top inlet fans  
operator side

top inlet fans  
gear side

Fresh air control cabinet

			Datum			Ventilator fresh air Frischluchtventilatoren	MA_4002 V1.0.4	=	
			Bearb.	MMA				+	
			Gepr.	15. Aug. 2006	VJ1000				B1. 12
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			58 B1
















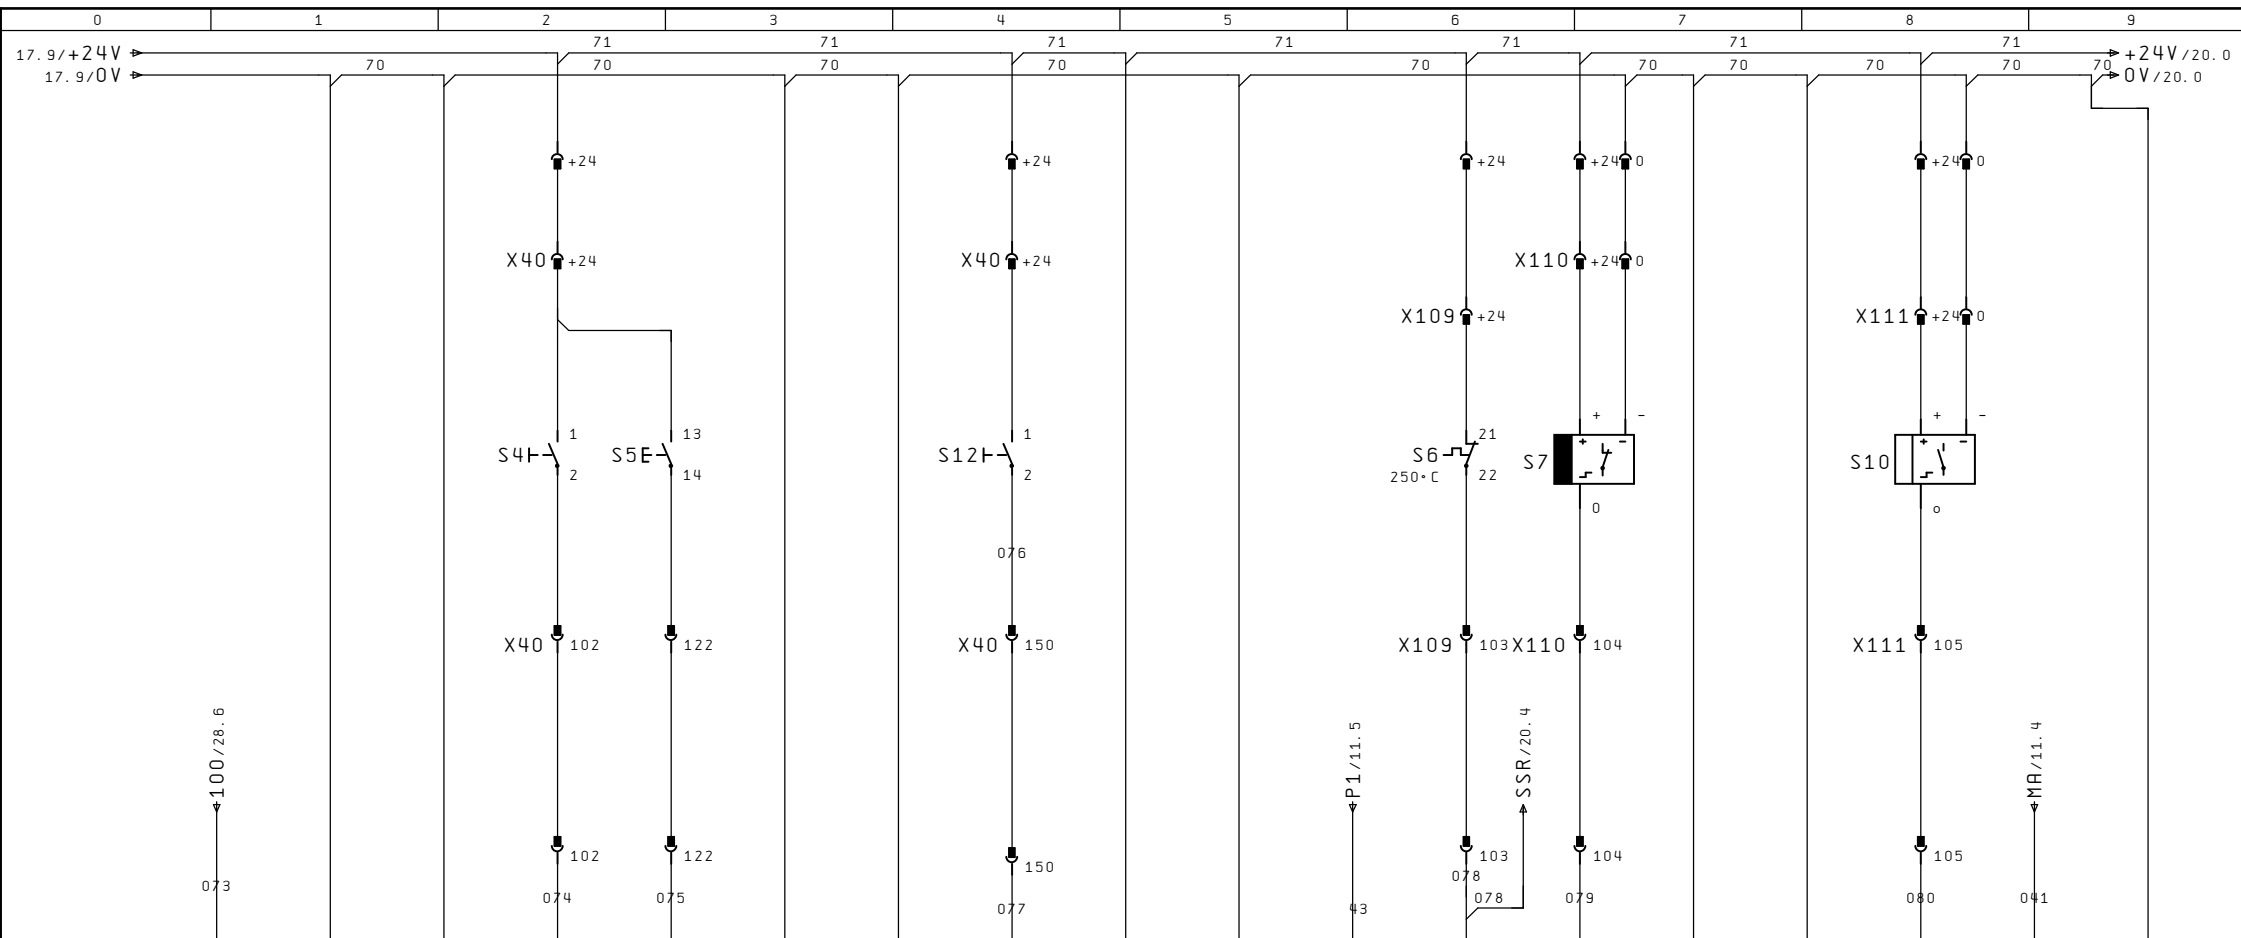

1	2	5	6	7	8	11	12	13	14	17	18	19	20	23	24	25	26	29	
LED 0	LED 1			LED 2	LED 3			LED 4			LED 5	LED 6	LED 7			LED 8	LED 9		
	Line hole sensor (2960.01)		Com	Com	Line hole counter reset	Jog print unit	Com	Com	E-Stop Reset	14	Com	Zero speed outfeed	Dryer overtemperature	Dryer smoke detector (option)	Com	Com	Cooling table pos. detector	Outfeed motor ready	Com

CIO 2960

Datum				PLC SPS				MA_4002 V1.0.4				=			
Bearb. MMA				VJ1000								+			
Gepr. 15. Aug. 2006				Ers. d.								B1. 19			
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.					58 B1				
























































X40  
1 x 769-610/002-000  
1 x 769-414

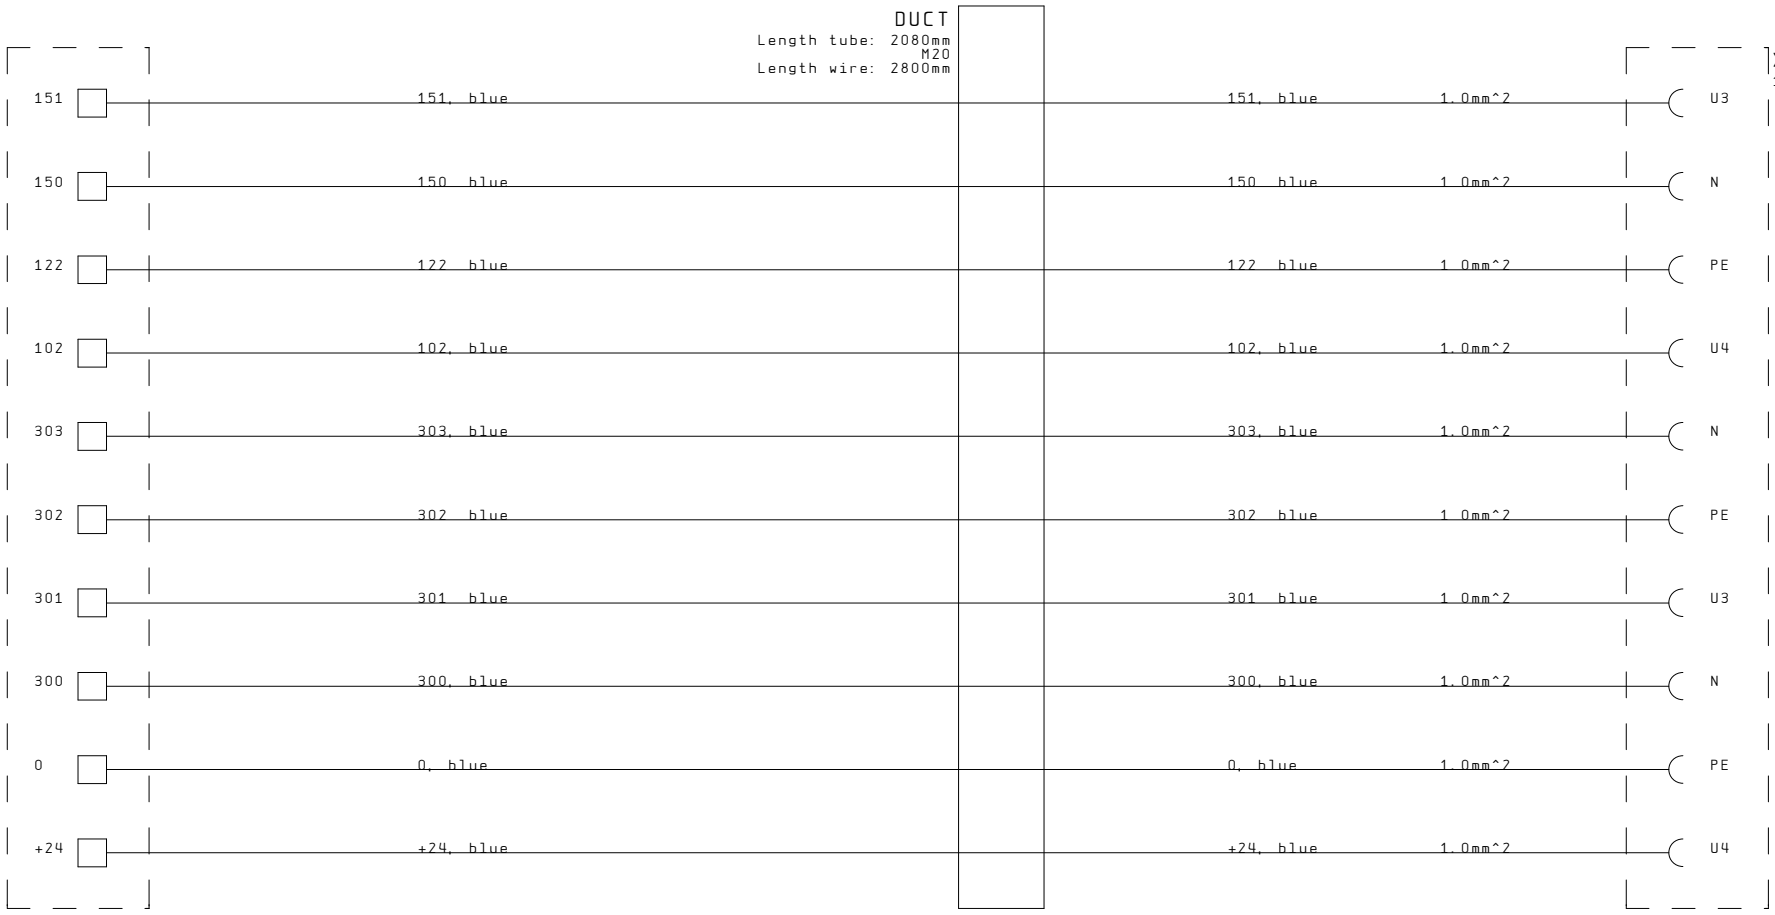

X1  
1 x 769-110

P/N: MA\_40001\_013


			Datum			Cable Operator panel	MA_4002 V1.0.4	=	
			Bearb. MMA		VJ1000			+	
			Gepr. 15. Aug. 2006						B1. 53
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			58 B1







X112  
 1 x 769-603/002-000  
 1 x 769-411

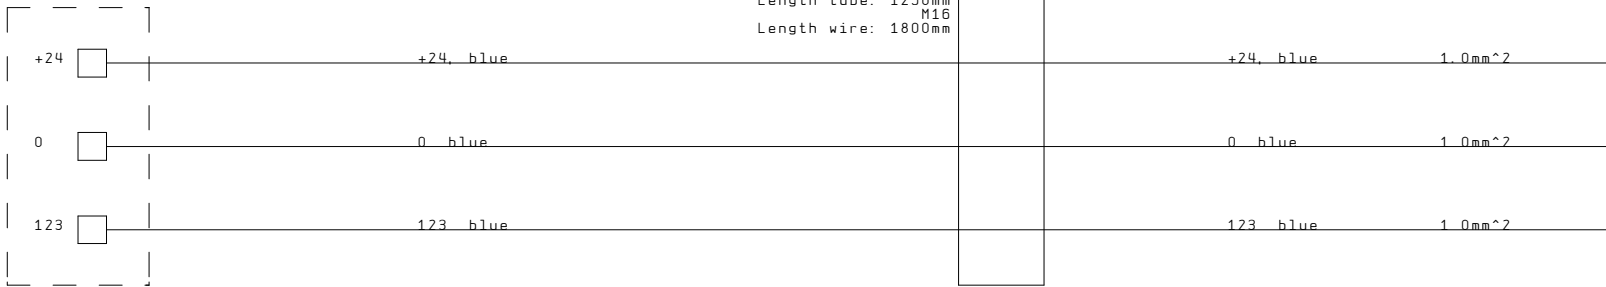


X1  
 1 x 769-103

+24  
 0  
 123

P/N: MA\_40001\_016

			Datum		VJ1000	Cable Cover outfeed detector	MA_4002 V1.0.4	=	
			Bearb.	MMA				+	
			Gepr.	15. Aug. 2006					B1. 56
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			58 B1.


X131 / X132  
1 x 769-606/002-000  
1 x 769-413

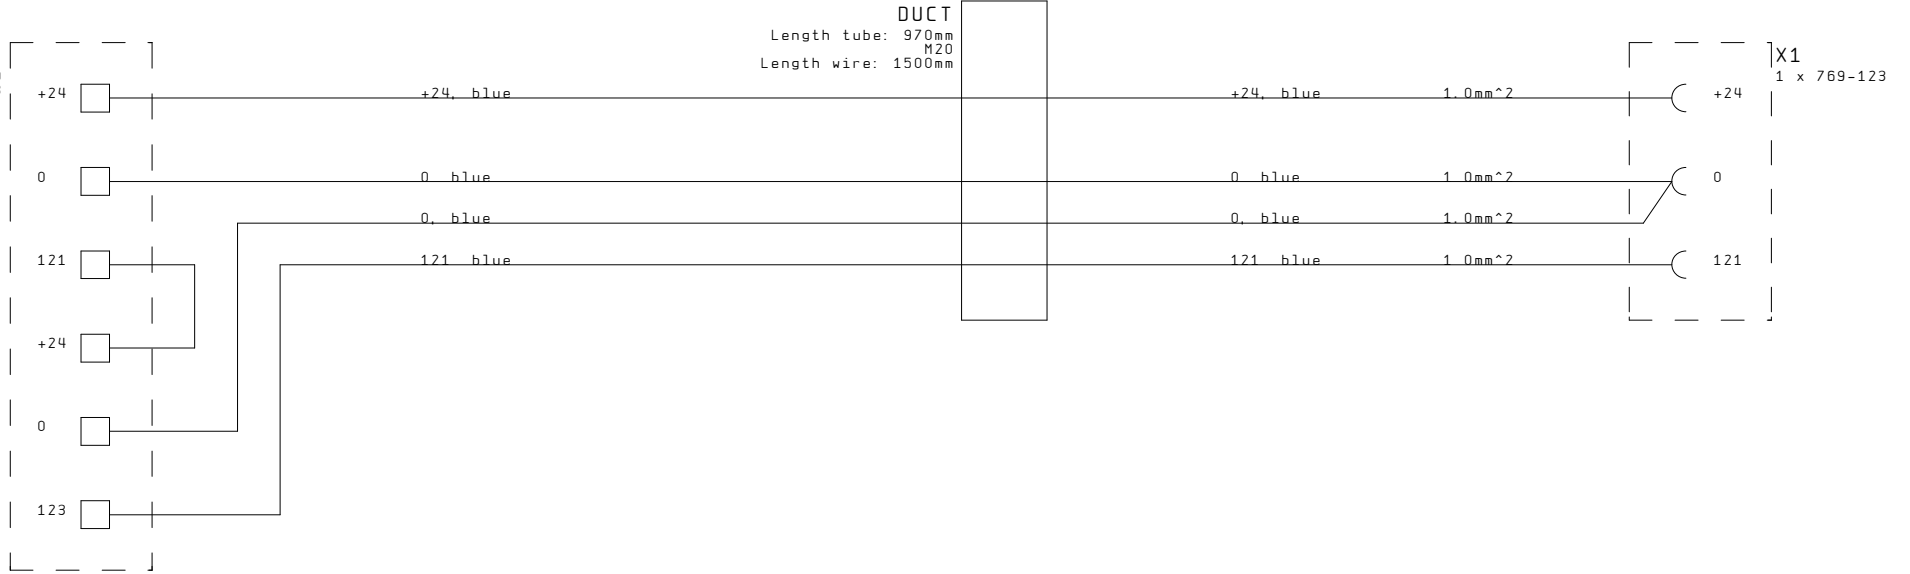

P/N: MA\_40001\_017

			Datum			Cable	MA_4002 V1.0.4	
			Bearb.	MMA	VJ1000	Web break sensors		
			Gepr.	15. Aug. 2006				B1. 57
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		58 B1.

X133  
 1 x 769-603/002-000  
 1 x 769-103  
 2 x 769-411

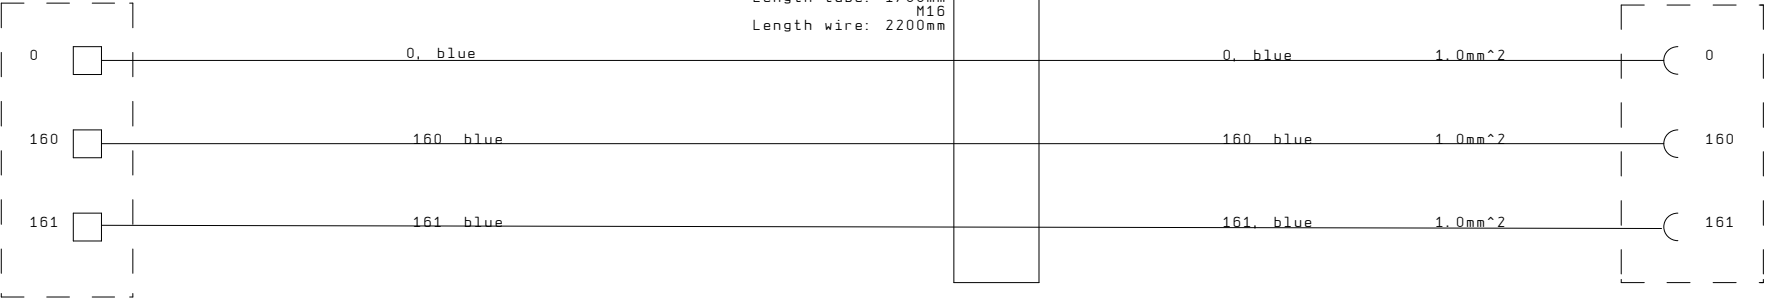

P/N: MA\_40001\_018

			Datum			Cable alarm signal light	MA_4002 V1.0.4	=	
			Bearb.	MMA				+	
			Gepr.	15. Aug. 2006	VJ1000				B1. 58
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			58 B1.